

# FLUSH SYSTEM/S TEMPERATURE / RINÇAGE DU SYSTÈME/RÉGLAGE DE LA TEMPERATURE

1. Remove coverplate from control box.
2. Open screwdriver stop(s) to flush installation for 1 minute minimum.
3. Run water for a sufficient time so the hot and cold water supplies are as hot and cold as they will get.
4. Thermostatic Mixing Valve (Figure 2B). To adjust the mixed outlet temperature of the valve, remove the cap to gain access to the adjusting spindle with the wrench provided. The spindle should be rotated towards the "C" side to reduce the temperature and towards the "H" side to increase the temperature - until the desired set point is reached (refer to Figure 3).
5. Close stop(s).
6. Re-install coverplate from control box.

**CAUTION** DO NOT over torque stop.

1. Retirer le couvercle du module du commande.
2. Ouvrir le(s) robinet(s) d'arrêt à tournevis pour rincer l'installation pendant au moins une minute.
3. Laisser l'eau s'écouler pendant un délai suffisant afin que les alimentations en eau froide et chaude puissent atteindre leur température maximale.
4. Mitigeur thermostatique intégré (Figure 2B). Pour régler la température de sortie mixte de la vanne, retirez le capuchon pour pouvoir accéder à la broche de réglage à l'aide de la clé fournie. Le pivot devrait être tourné vers le côté "F" afin de réduire la température et devrait être tourné vers le côté "C" pour augmenter la température - jusqu'au moment où le point de réglage désiré est rejoint (reportez-vous à Figure 3).
5. Fermer le(s) robinet(s) d'arrêt à tournevis.
6. Réinstallez la plaque de recouvrement du boîtier de commande.

**ATTENTION** Ne serrez pas excessivement la soupape d'arrêt.

## Periodic Inspection/Maintenance / Inspection et entretien périodiques

It is recommend that this valve is checked at least once per year to ensure its continued function. For installations with poor or unknown water quality, or other adverse supply conditions, it may be necessary to check the valve at more frequent intervals. The temperature should be checked at the same outlet as was used for commissioning in the first instance. If the temperature is more than 3°F from the commissioning in temperature, refer to the included Maintenance and Installation Guide.

Il est recommandé de vérifier cette vanne au moins une fois par an pour garantir son fonctionnement continu. Pour les installations où qualité de l'eau est pauvre ou inconnue, ou s'il existe d'autres conditions défavorables d'alimentation d'eau; ceci nécessiterait des vérifications à des intervalles plus fréquents. La température devrait aussi être vérifiée au même orifice de sortie au même endroit où le tout fut d'abord mis en service. Si la température s'élève à plus de 3°F après le moment de mise en service, reportez-vous au Guide d'installation et d'entretien inclus

Figure 2

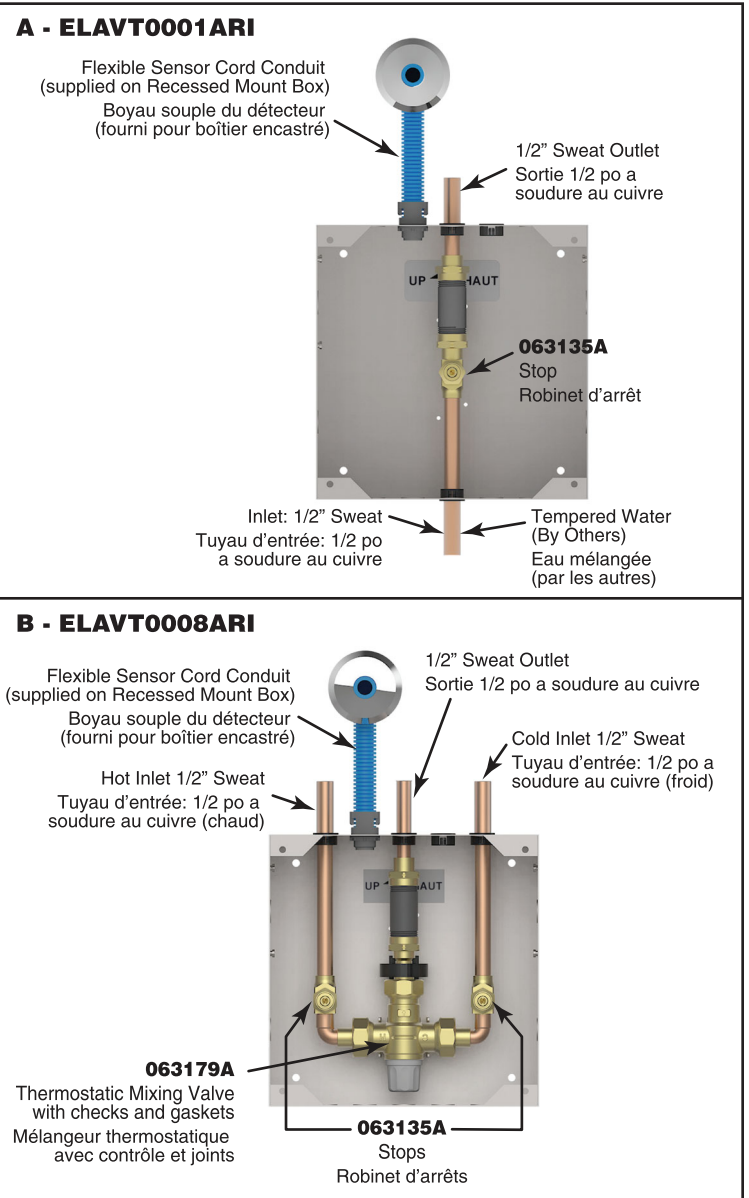


Figure 3

